


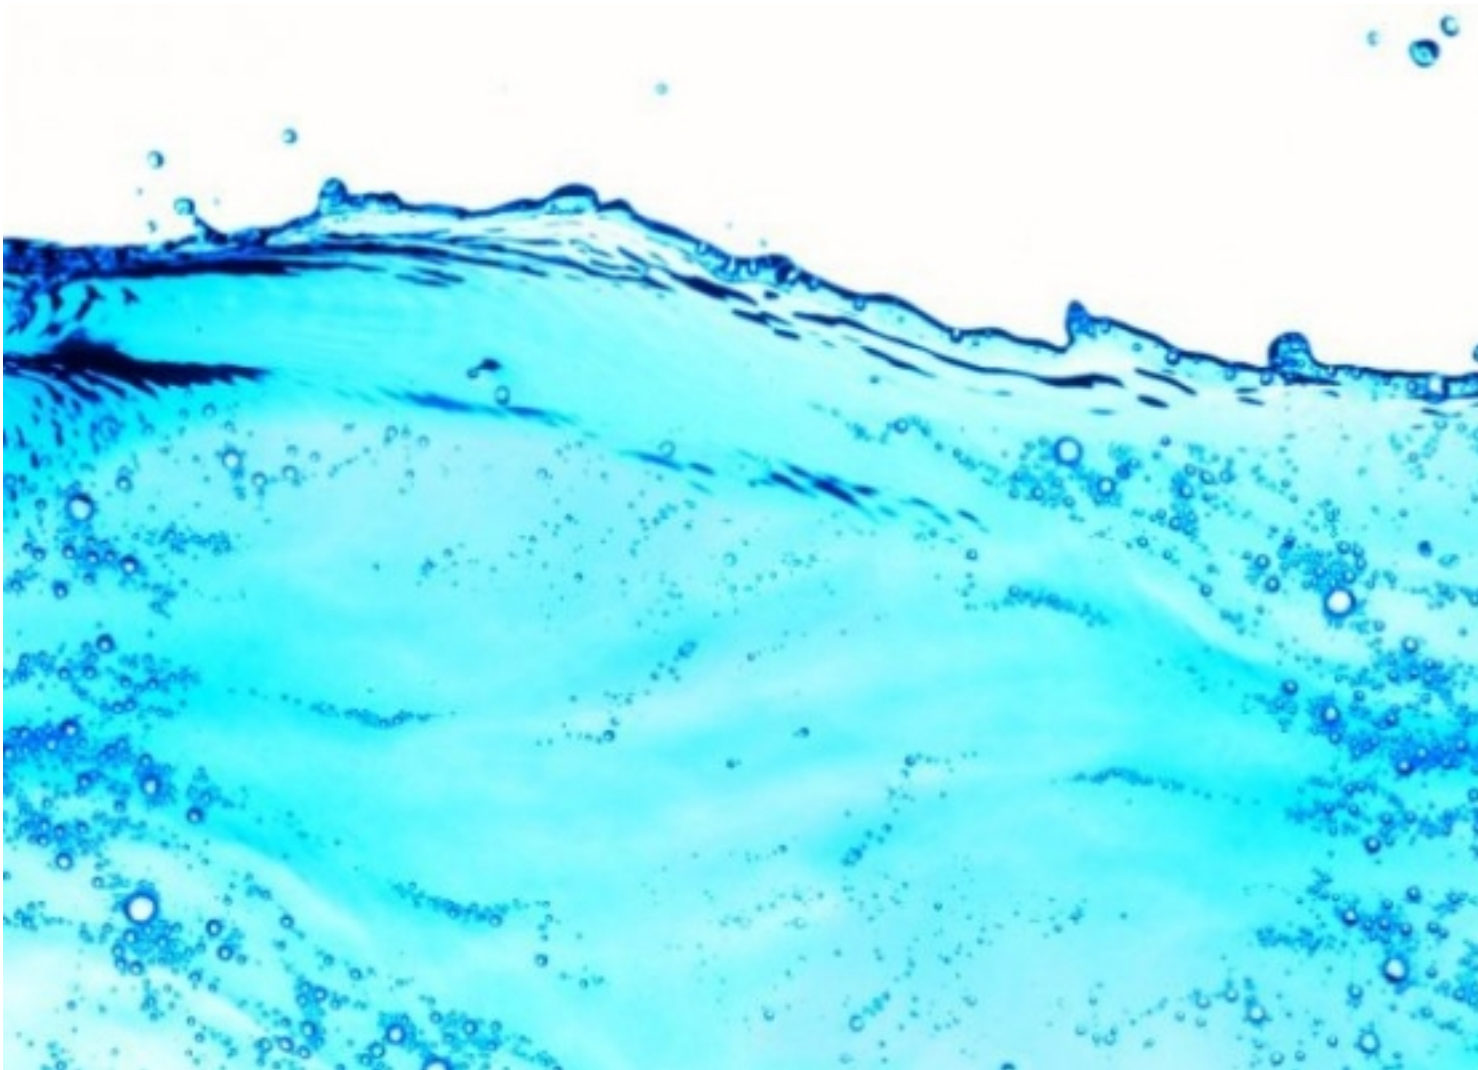

У межах щоденного моніторингу якості та безпечності питної води ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» за період із 4 до 8 грудня 2023 року із джерел та мереж централізованого водопостачання відібрано та досліджено 113 проб питної води за мікробіологічними та 82 за санітарно-хімічними показниками.

Із них встановленим нормативам не відповідали 2 проби (1,7%) за мікробіологічними показниками (загальні коліформи) на водогоні Катеринопільської територіальної громади.

Про результати досліджень поінформовано голову зазначеної територіальної громади та направлені відповідні пропозиції власнику водогону щодо проведення необхідних профілактичних заходів.

Будь-яких ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов'язаних із питною водою та питним водопостачанням, на території Черкаської області не зареєстровано.

Щоденний моніторинг якості та безпечності питної води в області триває.